




S PITNO VODO RAVNAJMO PREUDARNO IN NA DOVOLJEN NAČIN

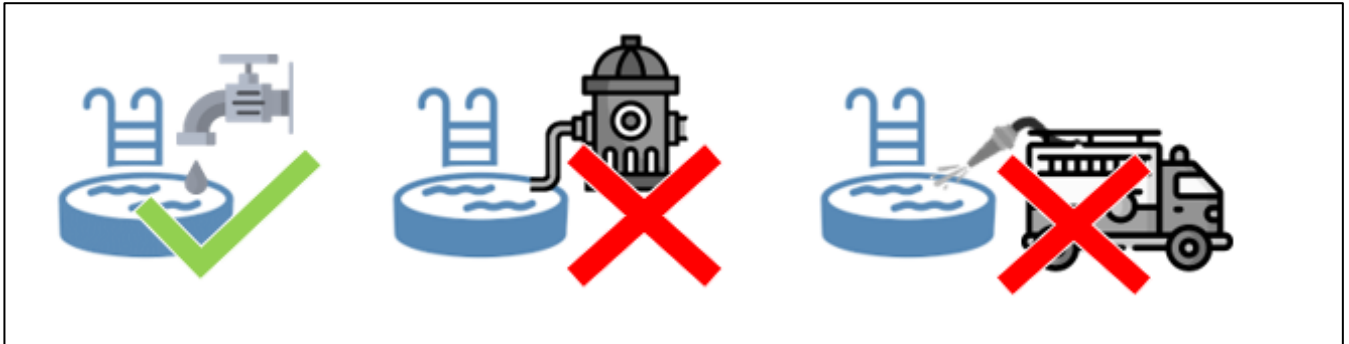

PITNA VODA je namenjena:

- za pitje in kuhanje

S pitno vodo RAVNAJMO PREUDARNO:

- ker vodni viri niso neomejeni
- ker lahko z neodgovornim ravnanjem preobremenimo vodovodni sistem in povzročimo prekinitev dobave vode

Bazene je DOVOLJENO polniti le iz pipe (preko internega vodovodnega omrežja):

- ker je polnjenje počasno, ne povzročamo šokov na vodovodnem omrežju
- ker zmanjšamo nevarnost preobremenitve vodovodnega sistema in prekinitev dobave vode

Bazene je PREPOVEDANO polniti iz hidrantov ali z gasilskimi vozili:

- ker so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti
- ker se povzročajo šoki na omrežju

Uporaba HIDRANTOV je dovoljena izključno za:

- zagotavljanje požarne varnosti (gašenje požarov, elementarne nesreče...)



PITNE VODE NI V NEOMEJENIH KOLIČINAH, RAVNAJMO Z NJO PREUDARNO IN NA DOVOLJEN NAČIN

Vsako leto se ob nastopu poletnih temperatur pojavljajo številni primeri nedovoljenih odvzemov pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja, predvsem za polnjenje bazenov in zalivanje zunanjih površin (zelenic, vrtov...).

Vse občane zato pozivamo k preudarnemu ravnanju z vodo, ter opozarjamo na nedovoljeno prakso oz. kršitve, ki se v tem obdobju vsako leto močno povečajo.


Uporaba hidrantov

Opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Brez soglasja upravljavca se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanja posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči prekinitve dobave pitne vode, motnost pitne vode, nihanje tlaka v omrežju, vodni udar, poškodbo hidranta in podobno.

Neozaveščeni posameznik lahko z nedovoljenim odvzemom:

- ogrozi ali prekine vodooskrbo večjemu številu občanov na območju ene ali celo več občin
- poškoduje hidrant in posledično onemogoči gašenje požara

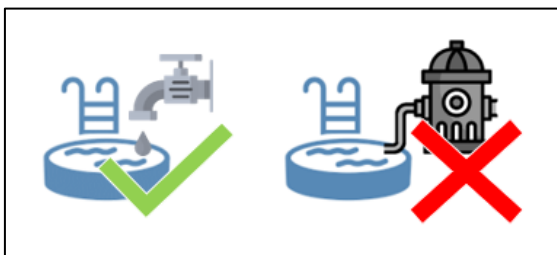

Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov in zalivanje zunanjih površin je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema.

Uporaba polnilnic

Opozarjamo, da so polnilnice namenjene samo za odzem vode za potrebe izvajanja občinskih javnih služb, kamor ne spada odzem in dovoz vode za polnjenje bazenov. Na začetku kopalne sezone smo v preteklem letu zaznali nedovoljeno prakso razvoza vode za polnjenje bazenov z gasilskimi cisternami, kar je povzročilo resne motnje v delovanju vodovodnega sistema.



Vse občane pozivamo, da morebitne kršitve nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov, ali razvoza vode za polnjenje bazenov z gasilskimi cisternami prijavite na tel.št. **08-201-83-42** ali info@vodovod-b.si, oziroma neposredno pristojni komunalni inšpekciji.

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena in varna!